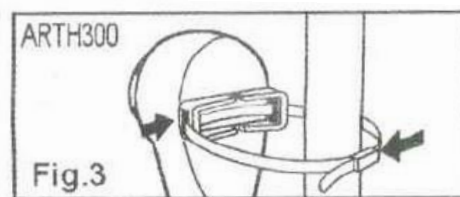
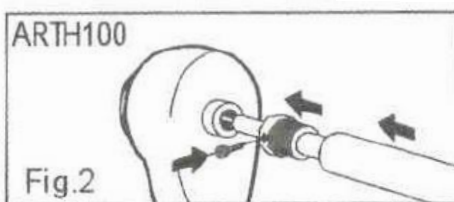
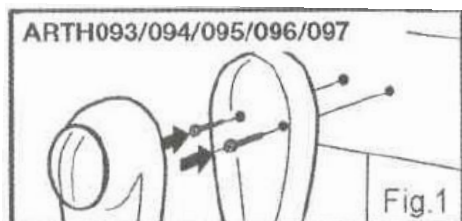


27 2748-30

INSTALAČNÍ POKYNY PRO TERMOSTAT ARTHERMO ARTH300


Dodržování norem:

Standartní norma EN60730-1 a s následující harmonizovanou normou EN 60730-2-9.

Technická charakteristika:

Typ zařízení: termostat

Konstrukce řídicího zařízení: samostatná montáž na jeden kabel - ne elektronická

Typ připojení: šroubovací svorky

Uzemnění: šroubovací svorka

Umístění: v prostředí

Typ použití: 1B

Stupeň krytí: IP40

Index znečištění: 2

Skladovací teplota: -15+55°C

Jmenovité pulzní napětí: 4 KV

Třída izolace: I

Kabelové vedení: s můstkem pro vnitřní upevnění kabelu

Počet kontaktů: **C-1** 15A(2,5) 400VAC - NC

Počet kontaktů: **C-2** 2,5A(0,4) 400VAC -NC

Kód	Teplotní rozsah °C	Diference °C	Kapilára
ARTH093	-35...+35	3 ± 2,5	kapilára 1500 mm
ARTH094	-35...+35	3 ± 2,5	prostorový
ARTH095	0...+40	4 ± 2	prostorový
ARTH096	0...+40	4 ± 2	kapilára 1500 mm
ARTH097	0...+90	4 ± 2,5	kapilára 1500 mm
ARTH100	0...+90	4 ± 2,5	ponorný, 1/2"G
ARTH300	0...+90	4 ± 2,5	dotykový, na trubku

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 2748, IČ 47454652

Instalace a připojení:
Bezpečnostní informace:

Před připojením termostatu zkontrolujte, zda je zařízení (bojler, chladnička... čerpadlo) odpojeno z elektrické sítě. Dále zkontrolujte, zda mají připojovací kontakty dostatečnou kapacitu (viz. tabulka).

Instalace:

Veškeré popsané instrukce pro montáž, může provádět pouze osoba s patřičným oprávněním pro montáž elektrických zařízení v souladu se všemi platnými bezpečnostními normami a zákony.

- 1) sundejte ovládací knoflík z hřídelky termostatu
- 2) rozdělejte pření kryt termostatu
- 3) připevněte termostat pomocí vázací pásky na potrubí (obrázek 3)
- 4) upravte otvor v průchodce podle velikosti kabelu, kabel průchodkou protáhněte
- 5) připojte kabel ke svorkám termostatu
- 6) zajistěte kabel pomocí přiložené držáku a šroubků
- 7) připevněte na cvaknutí zpátky kryt termostatu
- 8) nasuňte zpět knoflík na hřídelku termostatu

Schéma zapojení

Terminal C: společný vstup

Terminál 1: otevírá okruh se zvyšováním teploty NC

Terminál 2: zavírá okruh se snižováním teploty NA

Elektrické schéma - S.P.D.T
